


CMCセンサ キット

ここでは、資格のある担当者がCompaqコンソール マネジメント コントローラ (CMC) 用のセンサ (オプション) をインストールするために役立つ手順を説明しています。

CMCセンサ キット用 インストレーション インストラクション

安全に使用していただくために 製品をインストールする前にお読みください

この製品をインストールする前に『安全に使用していただくために』(CMCキットに同梱)をお読みください。

 **警告:** 感電や高電圧により、けがをする危険があります。オプションのインストール、この製品の定期点検および保守については、AC電源製品の取り扱い手順、注意事項、および危険性を熟知している専門の担当者が行ってください。

インストールを始める前に、
必ずお読みください。



本書は再生紙を使用しています。

ご注意

本書の内容は、将来予告なしに変更することがあります。

本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して、また本書の適用の結果生じた間接損害を含めいかなる損害についても、責任を負いかねますのでご了承ください。本情報はそのままの状態を提供されるものであり、Compaq Computer Corporationは、本情報について、いかなる明示、黙示、または一般法上の保証を否認します。また、商品性、特定の目的のための適合性、権限および権利侵害に関する黙示の保証について、ここに一切否認します。

本書の内容は著作権によって保護されています。したがって、本書の一部または全部を無断で転載または複製することは法律で禁じられています。

本製品は、日本国内で使用するための仕様になっており、日本国外で使用される場合は、仕様の変更を必要とすることがあります。

本書に掲載されている製品情報には、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。

© 2001 Compaq Computer Corporation

© 2001 コンパックコンピュータ株式会社

Compaqは、米国Compaq Computer Corporationの商標です。

COMPAQ CMCセンサ キット インストレーション インストラクション

初版 (2001年3月)

製品番号 218259-191

コンパックコンピュータ株式会社

安全上重要な注意事項

このマニュアルを保管しておいてください。このマニュアルには、CMCキットと共に使用される追加のセンサのインストール中に守るべき重要な安全上の注意事項が示されています。

キットの内容


- 温度センサ (1)
- 侵入センサ (2セット)
- 機械的衝撃/振動センサ (1)
- 湿度センサ (1)
- ラックマウント用ハードウェア部品
 - ネジ
 - 湿度センサ用マウンティング ブラケット
 - 両面テープ
 - 結束バンド
 - ケーブル マネジメント クリップ
- センサ用ケーブル パッケージ - 各種の長さ

1 センサの取り付け

センサ ケーブルをラックを通して配線し、貼り付け式のケーブル マネジメント クリップまたは結束バンドを使用してラックに取り付けることができます。

温度センサ


温度センサは、ラックの天井、背面側、またはラックに設置された最も高温に弱いコンポーネントの近くに取り付けすることができます。

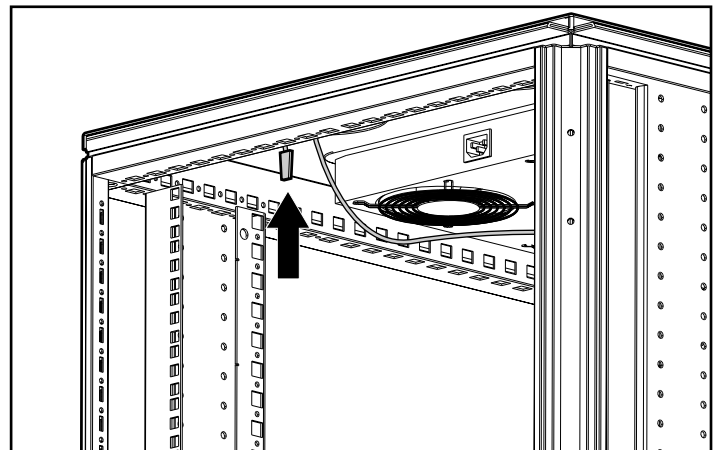


侵入センサ

侵入センサは、磁石と電気スイッチの2つの部品で構成されています。次の図に示すように、磁石はラックのドアの内側に取り付け、電気スイッチはラックに取り付けなければなりません。必ず、磁石とスイッチがそろるようにし、ドアが閉じるための隙間を十分に確保してください。侵入センサは、ラックのフロント ドア①とリア ドア②に取り付けてください。


ラック9000シリーズ

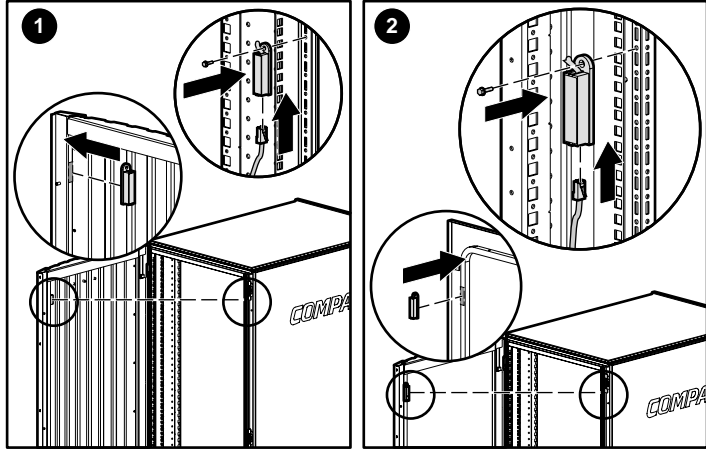

ラック7000シリーズ

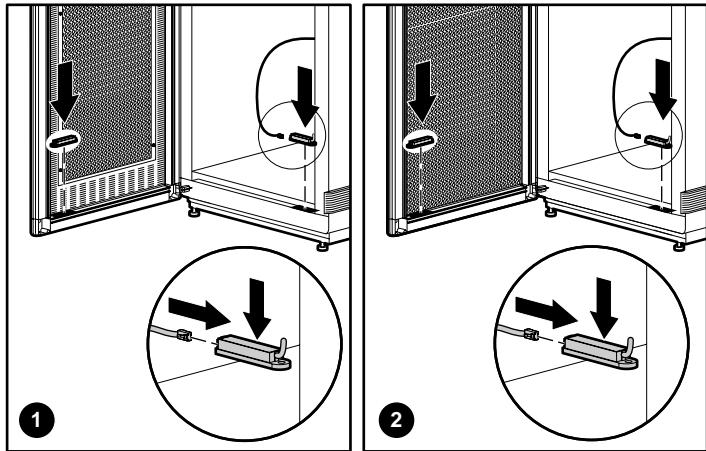


侵入センサには、コネクタの上部に終端プラグが差し込まれています。図に示すように、終端プラグを接続しなければなりません。複数の侵入センサを1つのCMCポートにデジーチェーン接続するには、終端プラグを取り外し①、近くにある別の侵入センサの終端プラグを、先に取り外した終端プラグのコネクタに接続しなければなりません②。

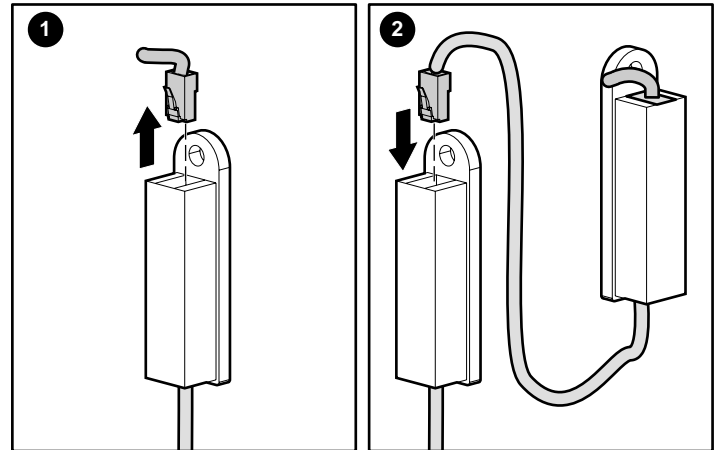


機械的衝撃/振動センサ

機械的衝撃/振動センサは、ラックのレールにインストールしなければなりません。

ラック9000シリーズ

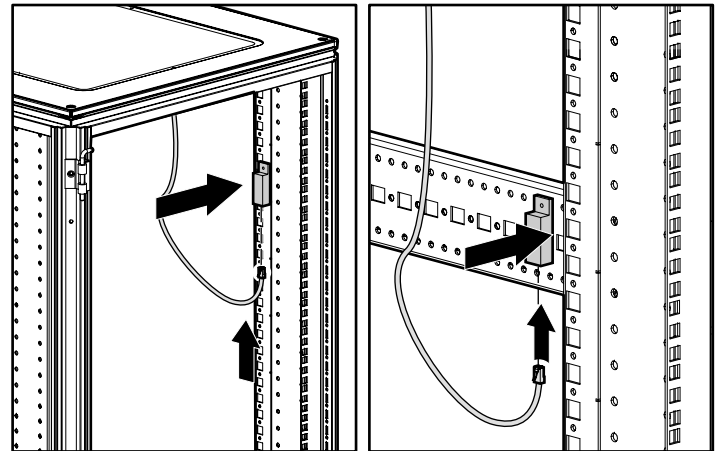


ラック7000シリーズ

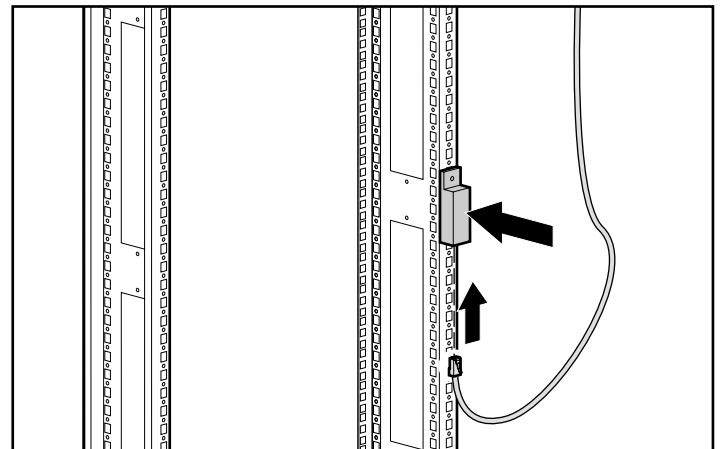


湿度センサ

湿度センサは、次の図に示すようにインストールします。

ラック9000シリーズ

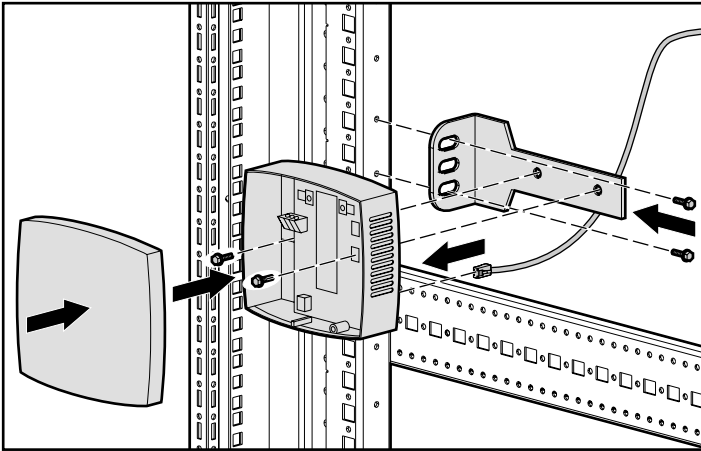


ラック7000シリーズ

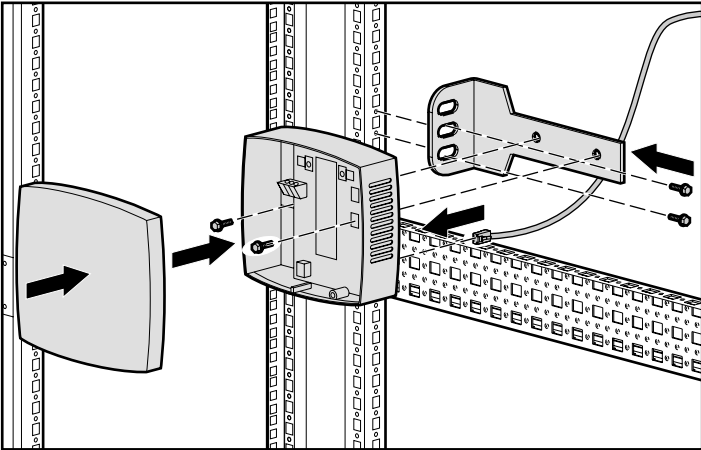


2 センサのCMCへの接続

次の図に示すように、センサは、CMCのリアパネルに接続します。オプションの温度センサは、ポート⑩に接続し、オプションの侵入センサは、ポート⑨および⑩に接続します。機械的衝撃/振動センサは、ポート⑫に接続し、湿度センサは、ポート⑬に接続します。

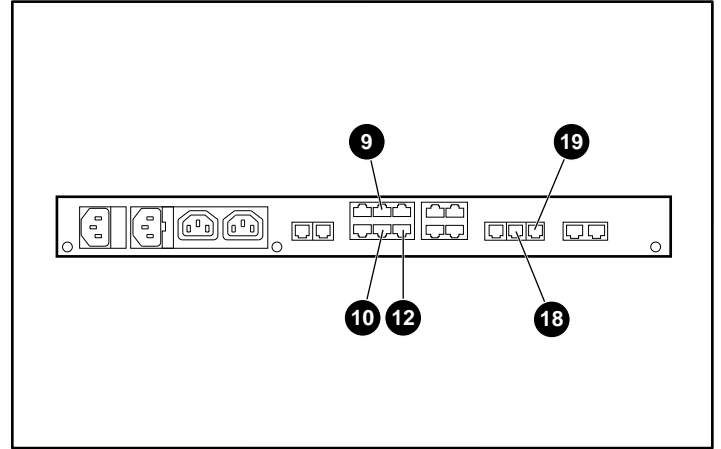

3 ケーブルの固定

結束バンドを使用して、ケーブルをケーブル固定用ブラケットに固定します。

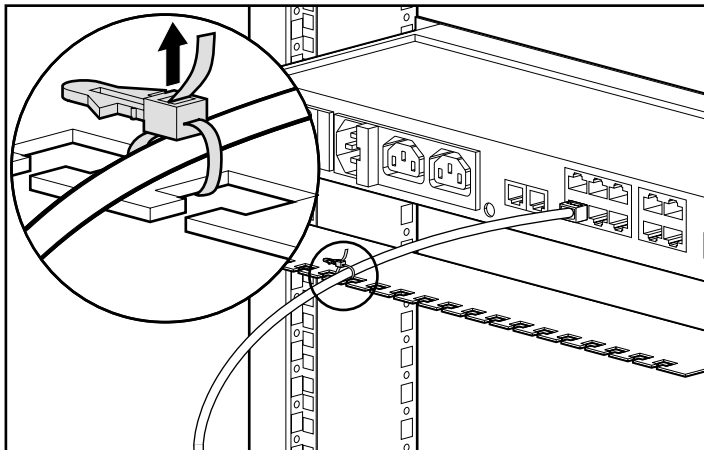

! 警告: 感電を防止するために、コンソール マネジメント コントローラのカバーは取り外さないでください。この装置の内部には、使用場所で保守可能な部品やユーザが保守可能な部品は含まれていません。

以上でインストールは完了です。